

PLANTA BAIXA/LAYOUT
Escala 1:5

CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO Exigências quanto a utilização dos materiais				
LOCAIS	POSIÇÃO	MATERIAIS AUTORIZADOS	PROPRIEDADES	PROPRIEDADES
F - 6	PISO	Cerâmico, pedra natural, concreto, madeira ou metálico	Não propagante	Não propagante
	PAREDE E DIVISÓRIA	Cerâmico, concreto, alvenaria, metálico, gesso ou pedra natural	Não propagante	Não propagante
	TETO E FORRO	Concreto, placa cimentícia, metálico ou gesso	incombustível	incombustível
OBSERVAÇÕES: (1) Exceto quando a edificação for toda construída em madeira, condição em que tais características deixam de ser exigidas; (2) Aplica-se as exigências desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, descargas, rampas e escadas de acesso comum				

CONVENÇÕES DE REVESTIMENTOS		
PISOS	PAREDES	TETOS
1. Acabamento	1. TINTA ACRÍLICA	1. PVC
		2 sem revestimento

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)	
TETO / FORRO	Classe - I
PAREDE / ACABAMENTO	Classe - I
PAREDE / REVESTIMENTO	Classe - I

ESTADO DO PARANÁ (PR)	
SIMBOLOGIA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO CONFORME NPT Nº004/2014 DO CBMPR	
EXTINTORES PORTÁTEIS	
	CARGA DE PÔ BC
	CARGA DE PÔ ABC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
VASOS E TANQUES	
	CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL
ROTAS DE FUGA	
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
SISTEMA ELÉTRICO	
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
OUTROS	
	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO
	ACESSO DE GUARNIÇÃO NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO







Tabela 4 - Sinalização de Proibição

Símbolo em planta baixa	Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
	P-1		Proibido fumar		Todo local onde o fumo possa aumentar o risco de incêndio. Nível: Superior
	P-2		Proibido produzir chama	Forma: circular Fundo: branca Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha	Todo local onde a utilização de chama possa aumentar o risco de incêndio. Nível: Superior
	P-3		Proibido utilizar água para apagar o fogo		Qualquer situação onde o uso de água seja impróprio para extinguir o fogo. Nível: Superior
	A-2		Cuidado, risco de incêndio	Forma: triangular Fundo: fotoluminescente Pictograma: preta Faixa triangular: preta	Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos altamente inflamáveis. Nível: superior ou intermediário
	A-5		Cuidado, risco de choque elétrico		Próximo a instalações elétricas que ofereçam risco de choque. Nível: superior ou intermediário
	S-1		Orientação do sentido da saída de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Nível: superior
	S-2				
	S-12		Saída de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma e texto: fotoluminescente Mensagem "SAÍDA" com altura de letra superior a 50mm.	Indicação de portas de saída de emergência, utilizadas de acordo com 6.4.4 Nível: superior
	E-5		Extintor de incêndio	Forma: quadrada Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio. Nível: superior

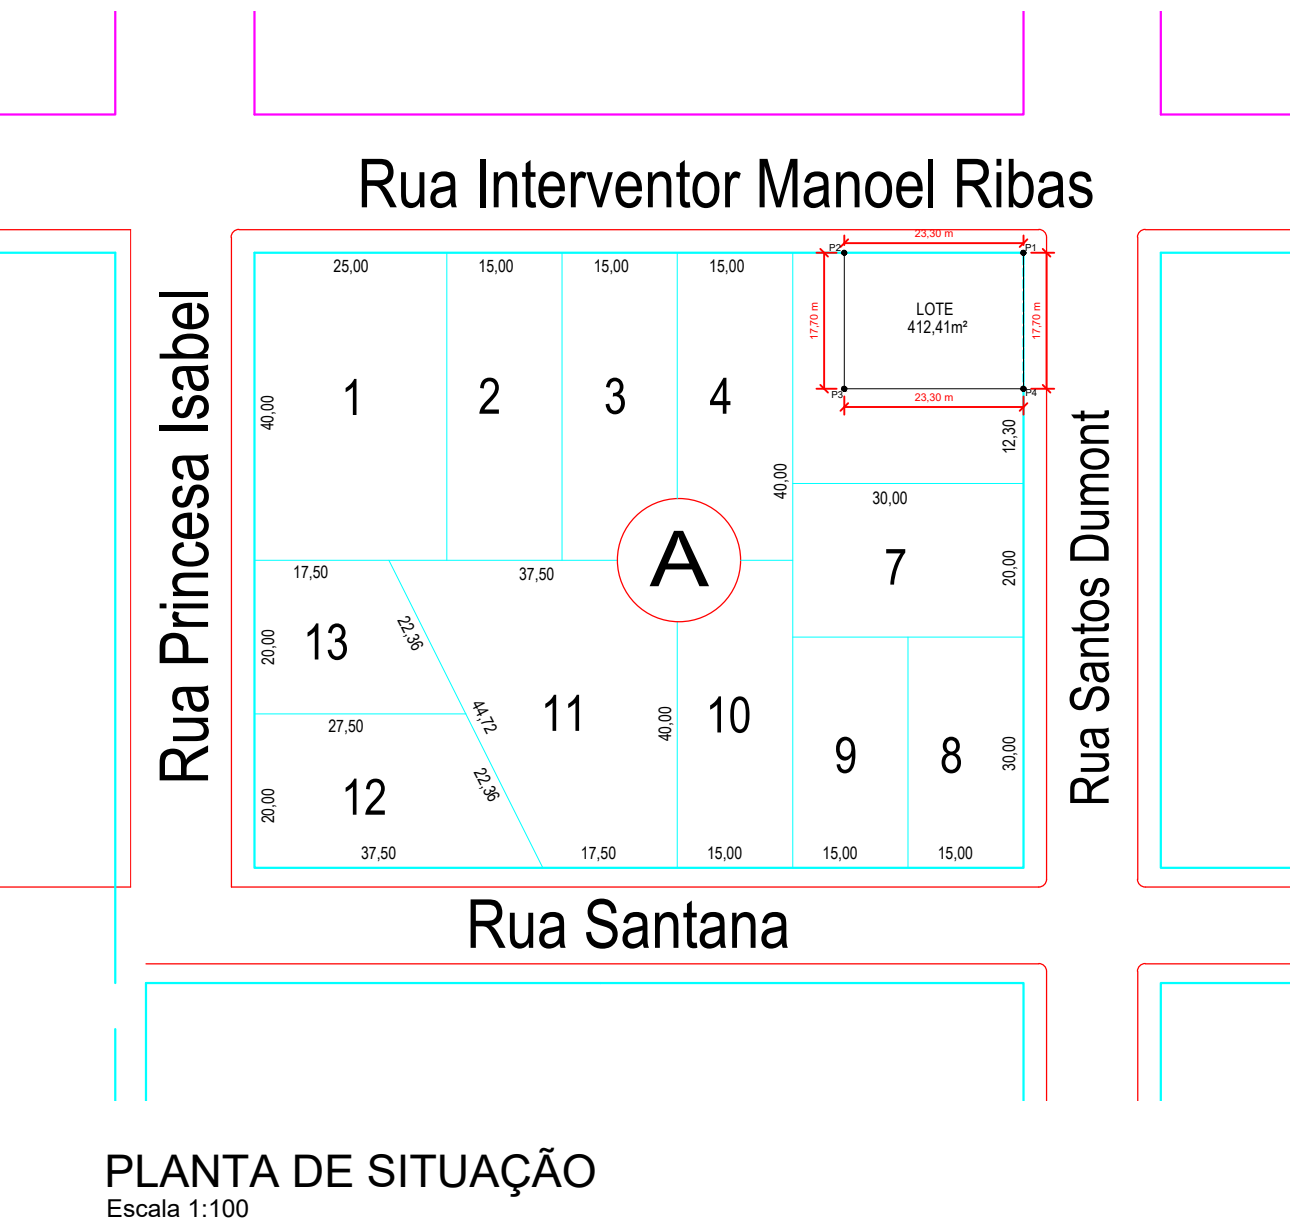

Obra/Endereço: DESAN – DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL RUA SANTOS DUMONT – 676, CENTRO – PALMITAL – PARANÁ		
Área 342,74 m ²	Ocupação COMERCIAL	PARA USO DO CBMPR
Prancha 01 02	Conteúdo da Prancha PLANTA DE RISCO QUADRO DE ESTATÍSTICA	
Proprietário Valdenei de Souza Prefeito Municipal		
Escala INDICADA	Responsável Técnico ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA Engenheiro Civil CREA/PR 156234/D	